

Tynk silikatowo-silikonowy weber.pas extraclean

ze styropianem EPS

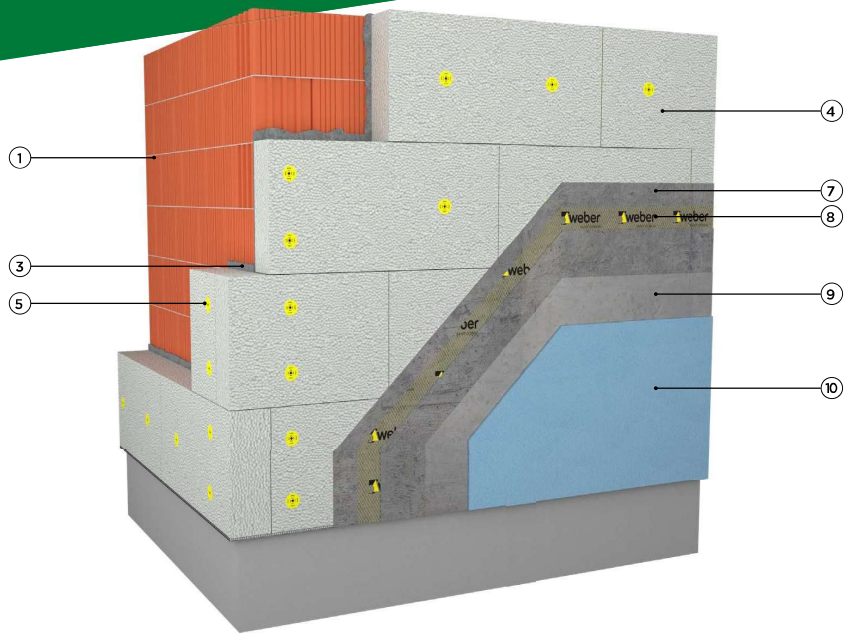

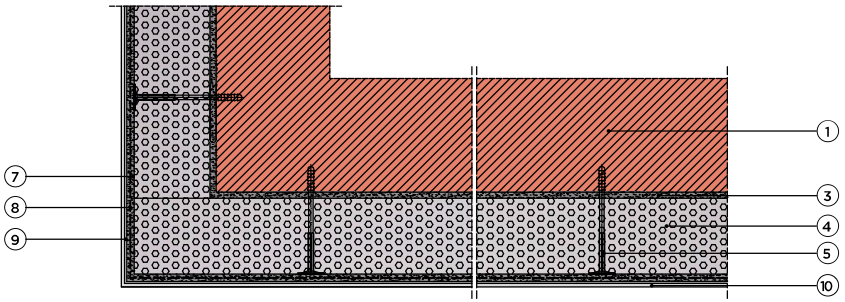

- System nierozprzestrzeniający ognia
- Paroprzepuszczalny
- Odporny na porastanie, antystatyczny
- Łatwy w utrzymaniu czystości
- Bardzo trwały
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1810 wydanie 1, weber.therm NOVA S

weber.therm NOVA S

Parametry techniczne systemu*)										Parametry techniczne tynku		
Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej	Kategoria odporności na uderzenia ciałem twardym po starzeniu **)	Opór dyfuzyjny względny, m **)	Przyczepność warstwy wierzchniej do płyt styropianowych EPS MPa, po badaniu na próbkach **)***)		Maksymalna wysokość systemu	Kolorystyka	Ściana bazowa[4]	Grubość płyty styropianowej EPS[5]	Współczynnik przenikania ciepła przegrody Uc[6]	Sposób wykończenia	Czas otwarty (czas na zatarcie tynku) / Pełne związanie tynku	Warunki aplikacji
			[MPa]		[m]		[mm]	[mm]	[W/(m²·K)]		[min/h]	
NRO (nierozprzestrzeniający ognia)[1]	III	≤ 1,0	po starzeniu	≥ 0,08	do 25[2]	320 kolorów według palety weber.color NAVIGATOR[3] HBW[3]	Pustaki ceramiczne gr. 250 mm	140	0,20	Silikatowo – silikonowa masa tynkarska weber.pas extraclean	ok. 30 minut / ok. 48 godz.[7]	od +8°C do +25°C wilgotność powietrza ≤ 80%[8]
								160	0,18			
								200	0,15			
			po cyklach mrozoodporności	≥ 0,08			Beton komórkowy gr. 240 mm	130	0,20			
								150	0,18			
								200	0,15			

1) Klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych na podłożu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019).
2) Na podstawie „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)" okładzina elewacyjna, jej zamocowanie mechaniczne a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu.
3) Tynk zaleca się stosować wraz z odpowiednimi klejami do danej kolorystyki, więcej informacji znajduje się w tabeli na stronie 184. Paleta kolorystyczna weber.color NAVIGATOR znajduje się na stronach 186-195.
4) Do obliczeń przyjęto następujące wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ dla poszczególnych materiałów ścian zewnętrznych: pustaki ceramiczne gr. 250 mm - λ=0,32 [W/mK]; beton komórkowy gr. 240 mm - λ=0,21 [W/mK].
5) Do obliczeń przyjęto wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ dla materiału ociepleniowego: płyta styropianowa EPS - λ=0,035 [W/mK] .
6) Grubość izolacji ściany zewnętrznej została dobrana w taki sposób, aby wartość współczynnika przenikania ciepła Uc przegrody spełniała wymagania zawarte w Warunkach Technicznych 2021 dla: budynków mieszkalnych $Uc \leq Uc_{(max)} = 0{,}20$ [W/(m²·K)] oraz budynków mieszkalnych energooszczędnych $Uc \leq Uc_{(max)} = 0{,}18$ [W/(m²·K)]. W obliczeniach uwzględniono poprawkę z uwagi na łączniki mechaniczne, przykład obliczeniowy znajduje się na stronie 180.
7) Wiązanie tynku może się przedłużyć w przypadku dużej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury.
8) Całość inwestycji należy wykonywać w takich samych warunkach pogodowych.
*) Dokumenty odniesienia: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych KD-NS-0421; Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1810 wydanie 1, weber.therm NOVA S.
**) Badania zostały przeprowadzone zgodnie z EAD 040083-00-0404 (wcześniej ETAG 004).
***) Zniszczenie następuje w warstwie styropianu EPS o wytrzymałości na rozciąganie TR80 [kPa].

Zapotrzebowanie materiałowe na 1 m²

Nr	Materiał	Zużycie	
1	Podłoże mineralne: ściany z bloczków ceramicznych, silikatowych, beton, gazobeton, ściany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym	1	m²
2	Płyn gruntujący, głęboko penetrujący weber PG212 (w razie potrzeby)[1]	0,2	kg/m²
3	Klej mocujący - weberbase UNI S lub weber KS112	3,5-4,5 3,5-4,0	kg/m²
4	Materiał izolacyjny: płyty styropianowe EPS białe lub grafitowe, nie większe niż 600 x 1200, krawędzie proste lub fazowane, bez wyszczerbień	1	m²
5	Łączniki mechaniczne: weber.therm SLD-S (wbijane) w przypadku podłoży monolitycznych lub weber.therm SRD-S (wkręcane) w przypadku pozostałych podłoży w tym bloczków ceramicznych i gazobetonu	4-6[2]	szt/m²
6	Opcjonalnie zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD: STR/EPSB (zaślepka styropian biały) lub STR/EPSG (zaślepka styropian grafitowy)	4-6[2]	szt/m²
7	Klej szpachlowy do wykonywania warstwy zbrojonej gr. 3-5 mm : weberbase UNI S lub weber KS122	3,0-3,5 3,0-3,5	kg/m²
8	Siatka zbrojąca z włókna szklanego weber PH913 (145 g/m²) lub weber PH912 (160 g/m²) zalecana w przypadku wymaganej większej odporności na uszkodzenia mechaniczne	1,1 1,1	m²
9	Środek gruntujący: płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym weber.prim compact	0,15-0,25	kg/m²
10	Silikatowa masa tynkarska do systemów ociepleń weber.pas extraclean baranek 1,5 mm weber.pas extraclean baranek 2,0 mm	2,4-2,7 3,4-3,9	kg/m²
11	Opcjonalnie farba fasadowa: silikatowa FZ381 lub silikonowa FZ391	0,3 0,25	kg/m² 1 malowanie

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.
1) Użycie płynu gruntującego należy rozpatrzeć indywidualnie w zależności od nasiąkliwości podłoża. Rekomendujemy użycie w przypadku takich podłoży jak np. istniejące tynki cementowo-wapienne, gazobeton.
2) Podana liczba łączników jest przykładowa. Ilość i sposób rozmieszczenia łączników powinny być podane w dokumentacji projektowej budynku.
Materiały nieopisane na rysunkach: ② ⑥ ⑪